第２４　附表

１　附表等

（附表１）

１　屋内消火栓設備	(9)　操作方法の表示	１号消火栓　★ 加圧送水装置の起動装置が専用に設けられているもの 加圧送水装置の起動装置が非常警報設備の起動装置等と兼用のもの

設備名	種類	標識の大きさ 標識の地色文字色	標識の表示方法
1 屋内消火栓設備	(1) 電源開閉器	◆ 短辺　長辺 10㎜以上×30㎜以上 地色……白 文字……赤	屋内消火栓用
	(2) 屋内消火栓配管である旨の表示	◆ 吐出管 500㎜以上 赤色で塗色する。 1文字20㎠以上 地色……赤 文字……白	◆ 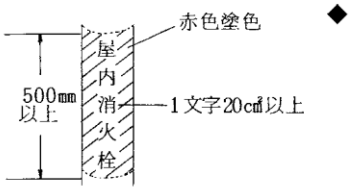
	(3) 逆止弁流水方向	◆ 短辺　長辺 20㎜以上×50㎜以上 (10) 色……淡青色	★ 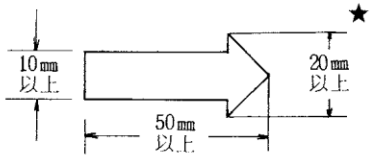
	(4) 開閉弁の常時開閉表示	◆ 短辺　長辺 30㎜以上×50㎜以上 地色……白 文字……赤	◆ ①常時開 常時開
		◆ 短辺　長辺 30㎜以上×50㎜以上 地色……白 文字……黒	◆ ②常時閉 常時閉
	(5) 開閉弁の開閉方向	◆ 短辺　長辺 15㎜以上×50㎜以上 地色……白 文字……赤	右回り閉る 開閉弁の直近の配管に表示する。

<table>
<tr>
<td rowspan="2">1
屋
内
消
火
栓
設
備</td>
<td>(6)
消火栓起動装置の表示</td>
<td>◆
短辺　　長辺
10㎜以上×30㎜以上
地色……白
文字……赤</td>
<td>① 消火栓起動表示
消　火　栓　起　動
② 消火栓起動ボタンが火災報知機の発信機と併用する場合
火　災　報　知　機
（消火栓起動）</td>
</tr>
<tr>
<td>(7)
消火栓ボックスの表示</td>
<td>◆
1文字20㎠以上
色：消火栓ボックスの色と反対色にする等，容易に識別できるものであること。
短辺50㎜以上長辺400㎜以上の発光黄色塗料又は発光黄色テープをボックス下端から200㎜以上の位置に塗付又は貼付する。
扉に操作方法を示す表示シールを貼付する。</td>
<td>① 消火栓ボックス　★
消　火　栓
1文字20㎠以上
② 連結送水管の放水口を内蔵するもの★
 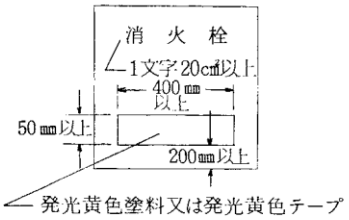

③ 連結送水管の放水口，ホース，ノズルを内蔵するもの。★
 
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">1
屋内消火栓設備</td><td rowspan="2">(8)
制御盤の表示</td><td>短辺　　長辺 ◆
50㎜以上×200㎜以上
地色……白
文字……黒</td><td>① 屋内消火栓設備ポンプ制御盤表示
屋内消火栓設備制御盤</td></tr>
<tr><td>◆
短辺，長辺とも20㎜以上
地色……白
文字……黒</td><td>② 制御盤のポンプ入切表示
入　　切</td></tr>
<tr><td>(10)
表示マーク</td><td colspan="2">易操作性１号消火栓及び２号消火栓 ◆
 </td></tr>
<tr><td>2
スプリンクラー設備</td><td colspan="2">(1) 電源開閉器
(2) スプリンクラー配管である旨の表示◆
(3) 逆止弁の流水方向
(4) 開閉弁の常時開閉表示
(5) 開閉弁の開閉方向
(6) 制御盤の表示</td><td>屋内消火栓設備の標識(1)から(5)，及び(8)を準用すること。</td></tr>
</table>

2 スプリンクラー設備	(7) 送水口	◆ 送水口表示 短辺　長辺 100㎜以上×300㎜以上 （埋込型に限る。） 地色……赤 文字……白（WBメッキ仕上げ含む） 最高送水圧力表示 短辺　長辺 50㎜以上×250㎜以上 （埋込型に限る。） 地色……赤 文字……白（WBメッキ仕上げ含む）	★ 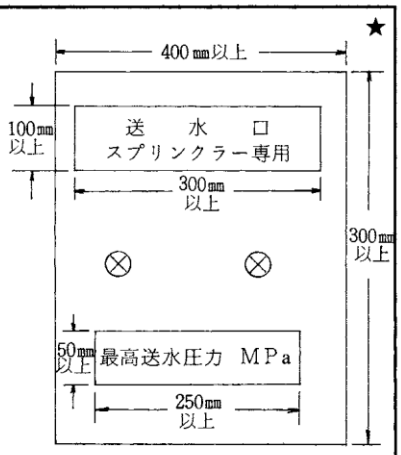
	(8) 制御弁の表示	短辺　長辺 100㎜以上×300㎜以上 地色……赤 文字……白	スプリンクラー制御弁
	(9) 末端試験弁	◆ 短辺　長辺 50㎜以上×　100㎜以上 地色……赤（白） 文字……白（黒）	スプリンクラー末端試験弁
	(10) 手動起動装置	◆ 短辺　長辺 100㎜以上×300㎜以上 地色……赤 文字……白	スプリンクラー設備 手動起動装置

<table>
<tr>
<td rowspan="3">2 スプリンクラー設備</td>
<td>(11) 手動起動装置の防護区画の名称・取扱い方法</td>
<td>◆
防護区画の名称
短辺　　長辺
50㎜以上×150㎜以上
地色……白
文字……黒
取扱い方法
1文字2㎠以上
地色……白
文字……黒
（注意事項の文字は赤とする）</td>
<td>◆
 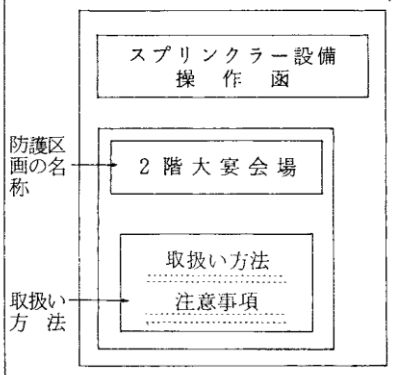
</td>
</tr>
<tr>
<td>(12) 消火設備起動用の感知器の表示</td>
<td>◆
短辺　　長辺
10㎜以上×30㎜以上
地色……白
文字……赤</td>
<td>◆
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>(13) 補助散水栓の表示</td>
<td colspan="2">「消火用散水栓」と表示し，文字の大きさ等は屋内消火栓設備の標識(7)を準用すること。★</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">3
水噴霧消火設備</td><td>(1)　電源開閉器
(2)　水噴霧消火設備の配管である旨の表示 ◆
(3)　逆止弁の流水方向
(4)　開閉弁の常時開閉表示
(5)　開閉弁の開閉方向
(6)　制御盤の表示</td><td>屋内消火栓設備の標識(1)から(5)，及び(8)を準用すること。</td></tr>
<tr><td>(7)　制御弁の表示
(8)　手動起動装置
(9)　手動起動装置の防護区画の名称，取扱方法 ◆
(10)　消火設備起動用の感知器の表示 ◆</td><td>スプリンクラー設備の標識(8)及び(10)から(12)を準用すること。</td></tr>
<tr><td>◆
(11)　試験弁
短辺　　長辺
50 ㎜ 以上 × 100 ㎜以上
地色……赤
文字……白</td><td>◆
水噴霧消火設備
試験弁</td></tr>
<tr><td>4
泡消火設備</td><td>(1)　電源開閉器
(2)　泡消火設備の配管である旨の表示 ◆
(3)　逆止弁の流水方向
(4)　開閉弁の常時開閉表示
(5)　開閉弁の開閉方向
(6)　制御盤の表示</td><td>屋内消火栓設備の標識(1)から(5)及び(8)を準用すること。</td></tr>
<tr><td colspan="2">(7)　泡消火設備送水口 ◆
(8)　制御弁の表示
(9)　手動起動装置
(10)　手動起動装置の防護区画の名称，取扱方法 ◆
(11)　消火設備起動用の感知器 ◆
(12)　試験弁 ◆｝水噴霧消火設備の標識(11)を準用すること。</td><td>スプリンクラー設備の標識(7)(8)及び(10)から(12)を準用すること。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">4 泡消火設備</td><td>(13) 消火薬剤の充てん年月日・充てん会社</td><td>◆
短辺　　長辺
100㎜以上×200㎜以上
地色……白
文字……黒</td><td>◆
充てん年月日 平成　年　月　日
充てん薬剤名
充てん量　　kg
充てん会社</td></tr>
<tr><td>(14) 手動・自動の切替取扱い方法</td><td>◆
手動自動の切替
短辺　　長辺
20㎜以上 × 30㎜以上
取扱い方法
1文字2㎠以上
地色……白
文字……黒
(注意事項の文字は赤とする)</td><td>◆
手動　自動</td></tr>
<tr><td>(15) 移動式消火設備のボックス</td><td>◆
・移動式である旨
1文字20㎠以上
・泡消火設備である旨
1文字9㎠以上
地色……赤(白)
文字……白(赤)</td><td>★
移動式
泡消火設備
1文字20㎠以上
1文字9㎠以上</td></tr>
<tr><td>5 不活性ガス消火設備</td><td colspan="2">(1) 電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。
(2) 起動装置の防護区画の名称 } スプリンクラー設備の標識(11)及び(12)
(3) 消火設備起動用の感知器の表示◆ } を準用する。
(4) 手動，自動の切替，取扱い方法 } 泡消火設備の標識(14)を準用すること。
(5) 制御盤の表示 } 屋内消火栓設備制御盤の表示(8)を準用すること。</td></tr>
</table>

5 不活性ガス消火設備	(6) 消火薬剤の充てん会社年月日・充てん会社の名称	◆ 短辺　長辺 100mm以上 × 200mm以上 地色……白 文字……黒	◆ 充てん年月日 平成　年　月　日 充てん会社
	(7) 防護区画の名称選択弁の旨	◆ 短辺　長辺 50mm以上 × 100mm以上 地色……白 文字……黒	不活性ガス消火設備 選択弁 （○○○○室用）
	(8) 立入禁止表示貯蔵容器設置場の	◆ 短辺　長辺 250mm以上 × 600mm以上 地色……白 文字……赤	◆ 不活性ガス容器置場 係員以外の立入を禁ず
	(9) 移動式消火設備のボックス	・移動式である旨 1文字以上20㎠以上 ・不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類 1文字9㎠以上 地色…赤（白） 文字…白（赤） ◆	★ 移　動　式 不活性ガス消火設備 （消　火　剤　名） 1文字20㎠以上 1文字9㎠以上
	(10) 消火設備の容器置場ボックス型以外の移動式	◆ 短辺　長辺 100mm以上 × 300mm以上 地色……赤 文字……白	移　動　式 不活性ガス消火設備

5 不活性ガス消火設備	⑾ 保安のための措置	手動起動装置の注意事項 地色……白 文字……赤	★ 注　意　事　項 1　火災のとき以外に手にふれないこと。 2　火災のときには，次のことに注意する。 ⑴　室内に人がいないことを確める。 ⑵　この扉を開くとサイレンが鳴る。（出入口の扉又はシャッターを締る） ⑶　ボタンを押すと出入口の扉（又はシャッター）が締り○秒後に不活性消火ガスが室内へ吹き出す。 ⑷　出入口上部の「不活性消火ガス放出中」が点灯しているときは出入りを禁止する。
6 ハロゲン化物消火設備	⑴　電源開閉器 }屋内消火栓設備の標識⑴を準用すること。 ⑵　起動装置の防護区画の名称 ⑶　消火設備起動用の感知器の表示◆ } スプリンクラー設備の標識⑾及び⑿を準用すること。 ⑷　手動，自動の切替，取扱い方法 } 泡消火設備の標識⒁を準用すること。 ⑸　移動式消火設備のボックス } 不活性ガス消火設備の標識⑽を準用する。 ⑹　制御盤の表示 }屋内消火栓設備制御盤の表示⑻を準用すること。 ⑺　消火薬剤の充てん年月日，充てん会社 ⑻　選択弁，防護区画の名称 ⑼　貯蔵容器置場の立入禁止表示 ◆ ⑽　ボックス型以外の移動式消火設備の容器置場 ⑾　保安のための措置 ◆ } 二酸化炭素消火設備の標識⑺から⑼及び⑾を準用すること。		
	⑴　電源開閉器 ⑵　開閉弁の常時開閉表示 ⑶　開閉弁の開閉方向 } 屋内消火栓設備の標識⑴，⑷及び⑸を準用すること。		

<table>
<tr><td rowspan="3">7
粉
末
消
火
設
備</td><td colspan="3">(4)　起動装置の防護区画の名称
(5)　消火設備起動用の感知器の表示◆
} スプリンクラー設備の標識(11)及び(12)を準用すること。

(6)　消火薬剤の充てん年月日，充てん会社◆
(7)　手動，自動の切替，取扱い方法
(8)　移動式消火設備のボックス
} 泡消火設備の標識(13)から(15)を準用すること。

(9)　加圧用ガス貯蔵容器のガス充てん年月日，充てん会社◆
(10)　選択弁，防護区画の名称
(11)　貯蔵容器置場の立入禁止表示◆
} 不活性ガス消火設備の標識(7)から(9)を準用すること。</td></tr>
<tr><td>(12)移動式消火設備の開閉弁の常時開閉表示</td><td>◆
短辺　　長辺
20㎜以上×20㎜以上
地色……白
文字……赤
（「閉」の文字は黒とする）</td><td>◆
開　　閉</td></tr>
<tr><td>(13)移動式消火設備の開閉弁の開閉方向</td><td>◆
短辺　　長辺
15㎜以上×30㎜以上
地色……白
文字……赤</td><td>◆
右　回　り　閉　る</td></tr>
<tr><td>8
屋
外
消
火
栓
設
備</td><td colspan="3">(1)　電源開閉器
(2)　屋外消火栓配管である旨の表示◆
(3)　逆止弁流水方向
(4)　開閉弁の常時開閉表示
(5)　開閉弁の開閉方向
(6)　消火栓起動装置の表示
(7)　消火栓設備制御盤の表示
} 屋内消火栓設備の標識(1)から(6)及び(8)を準用すること。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">8 屋外消火栓設備</td><td>(8) 消火栓位置表示
放水口</td><td>◆
短辺　長辺
100㎜以上×300㎜以上
地色……赤
文字……白</td><td>★
 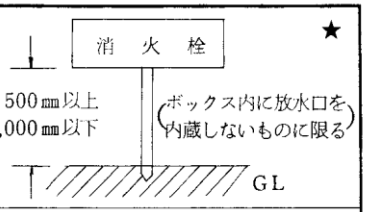
</td></tr>
<tr><td>(9) 消火栓水放出口(ホースを内蔵しないもの)</td><td>◆
1文字20㎠以上
地色……赤色又は朱色
(屋内消火栓設備の基準に準じて位置表示灯を設置した場合はこの限りでない。)
文字……発光黄色塗料</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>(10) 消火栓水放出口(ホースを内蔵するもの)</td><td>◆
1文字20㎠以上
地色……赤色又は朱色
(屋内消火栓設備の基準に準じて位置表示灯を設置した場合はこの限りでない。)
文字……発光黄色塗料</td><td>
</td></tr>
<tr><td>9 自動火災報知設備</td><td colspan="2">(1) 電源開閉器
(2) 発信機が消火栓起動ボタンと併用される場合
} 屋内消火栓設備の標識(1)及び(6)②を準用すること。</td></tr>
<tr><td></td><td>(3) 終端器位置</td><td>◆
短辺　長辺
10㎜以上×30㎜以上
地色……赤
文字……白
警戒区域番号
地色……白
文字……黒</td><td>◆
 
</td></tr>
<tr><td>10 ガス漏れ火災警報設備</td><td colspan="2">(1) 電源開閉器} 屋内消火栓設備の標識(1)を準用する。
(2) 終端器位置◆} 自動火災報知設備の表示(3)を準用する。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>11
漏電火災警報器</td><td colspan="3">(1)　電源開閉器｝屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</td></tr>
<tr><td>11の2
火災通報装置</td><td colspan="3">(1)　電源開閉器｝屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</td></tr>
<tr><td>12
非常警報設備</td><td colspan="3">(1)　電源開閉器｝屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">13
避難器具</td><td>(1)
避難器具の設置位置及び使用方法</td><td>◆
・避難器具の設置位置
短辺　　長辺
120㎜以上×360㎜以上
地色……白
文字……黒
・使用方法</td><td>★
360㎜以上
避　難　器　具
120㎜以上
使用方法
1 ……
2 ……
3 ……
文字又は図解
600㎜以上</td></tr>
<tr><td>(2)
避難器具誘導標識</td><td>◆
短辺　　長辺
120㎜以上×360㎜以上
地色……白
文字……黒</td><td>★
避難器具設置場所
避難器具設置室</td></tr>
<tr><td></td><td>★
連続バルコニーに設ける仕切板の表示</td><td>★
400㎜以上
非常の際は，ここを破って隣へ避難して下さい。
避難口になりますので，この付近には物を置かないで下さい。</td></tr>
<tr><td></td><td>避難用ハッチ（マンホール）の表示</td><td>★
300㎜以上
ひ　な　ん　口
100㎜以上
400㎜以上
取　扱　説　明
250㎜以上</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>14
誘導灯</td><td colspan="3">(1)　電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">15
消防用水</td><td colspan="2">(1)　電源開閉器　◆
(2)　消防用水加圧ポンプである旨の表示◆
(3)　開閉弁の常時開閉表示　◆
(4)　開閉弁の開閉方向　◆
(5)　消防用水加圧ポンプの制御盤の表示◆</td><td>屋内消火栓設備の標識(1)，(2)，(4)，(5)及び(8)を準用すること。
（加圧ポンプを設置するものに限る）</td></tr>
<tr><td>(6)
吸管投入孔</td><td>短辺　　長辺　◆
100mm以上×300mm以上
地色……赤
文字……白
（WBメッキ仕上げ含む）</td><td>◆
消防用水</td></tr>
<tr><td>(7)
採水口</td><td>短辺　　長辺　◆
100mm以上×300mm以上
地色……赤
文字……白
（WBメッキ仕上げ含む）</td><td>◆
採　水　口
消防隊専用</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>16
連結送水設備</td><td colspan="3">送水口 } スプリンクラー設備の標識(7)を準用すること。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">17
連結送水管</td><td colspan="2">(1)　電源開閉器
(2)　連結送水管加圧ポンプである旨の表示　◆
(3)　開閉弁の常時開閉表示　◆
(4)　開閉弁の開閉方向
(5)　連結送水管加圧ポンプの制御盤の表示</td><td>屋内消火栓設備の標識(1)，(2)，(4)，(5)及び(8)を準用すること。
（加圧ポンプを設置するものに限る）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(6)　逆止弁の流水方向
(7)　屋内消火栓ボックスに放水口を収納するもの</td><td>屋内消火栓設備の標識(3)及び(7)②を準用すること。</td></tr>
<tr><td>(8)
放水口</td><td>◆
放水口（文字は容易に識別できること。）
1文字20㎠以上
消防隊専用
1文字9㎠以上
短辺50㎜以上長辺200㎜以上の発光黄色塗料又は発光黄色テープを付する。</td><td>★
放　水　口
（消防隊専用）
200㎜以上
50㎜以上</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">17
連結送水管</td><td>(9)
11階以上の階の放水口</td><td>◆
ホース格納箱（文字は容易に識別できること。）
1文字20㎠以上
放水口 消防隊専用 } (8)放水口に準じること。
短辺50㎜以上長辺400㎜以上の発光黄色塗料又は発光黄色テープを塗付又は貼付する。</td><td>★
 
</td></tr>
<tr><td>(10)
未設置の送水口
加圧送水装置</td><td colspan="2">スプリンクラー設備の標識(7)を準用する。
ただし，スタンド型及び露出Y型は，文字を赤色とすることができる。★</td></tr>
<tr><td>(11)
加圧送水装置設置の送水口</td><td>◆
送水口表示
短辺　長辺
100㎜以上×300㎜以上
地色……赤
文字……白（WBメッキ仕上げ含む）

最高送水圧力，ポンプ設置階，ポンプ吐出量表示
短辺　長辺
150㎜以上×250㎜以上
地色……赤
文字……白（WBメッキ仕上げ含む）</td><td>★
 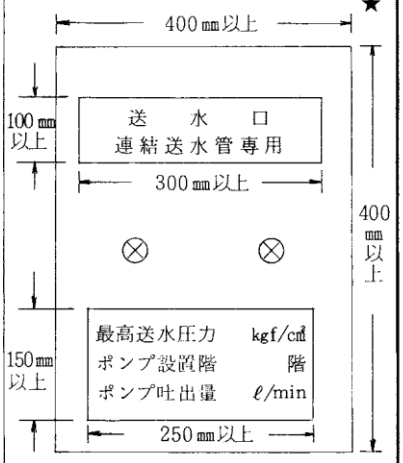
</td></tr>
<tr><td>18
排煙設備</td><td colspan="2">(1)　電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。
(2)　排煙設備と連動する煙感知器 ◆ } スプリンクラー設備の標識(12)を準用すること。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">18
排煙設備</td><td>(3)
手動起動装置の取扱い方法</td><td>◆
・手動起動装置
1文字2㎝以上
地色……白
文字……赤

・取扱い方法
1文字2㎝以上</td><td>★
排煙設備
操作函</td></tr>
<tr><td colspan="3">19
非常コンセント設備</td></tr>
<tr><td>(1)　電源開閉器｝屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</td></tr>
<tr><td>(2)
非常コンセントボックス</td><td>◆
・保護箱
短辺　　長辺
20mm以上×25mm以上
・1文字4㎝以上
文字……発光黄色塗料又は
発光黄色テープ</td><td>非常コンセント</td></tr>
<tr><td rowspan="2">20
無線通信補助設備</td><td colspan="3">(1)　電源開閉器｝屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</td></tr>
<tr><td>(2)
電力・周波数帯注意事項及び最大許容入力保護箱</td><td>◆
・保護箱
短辺　　長辺
100㎜以上×300㎜以上
地色……赤(白)
文字……白(赤)
・入力電力，周波数帯，注意事項
地色……白
文字……黒(注意事項は赤)
(保護箱内に記載する)</td><td>★
300㎜以上
消防隊専用
無線機接続端子
100㎜以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">21
非常電源設備</td><td>(1)
非常電源専用受電設備</td><td>◆
短辺　　長辺
100㎜以上×300㎜以上
地色……白
文字……黒</td><td>非常電源専用受電設備
(消防用設備非常電源)</td></tr>
<tr><td>(2)
自家発電設備</td><td>◆
(1)に準じる。</td><td>自家発電設備
(消防用設備非常電源)</td></tr>
</table>

	(3) 蓄電池設備	(1)に準じる。 ◆	蓄電池設備 （消防用設備非常電源）
22 消火器	(1) 消火器の位置表示	短辺　長辺 80㎜以上×240㎜以上 地色……赤 文字……白	消火器
	(2) 大型消火器の位置表示	短辺　長辺 ◆ 150㎜以上×600㎜以上 地色……赤 文字……白	大型消火器 ★

2　個別検定合格表示（日本消防検定協会又は指定検定機関）

種　　別	表　　示　　の　　様　　式
消火器 火災報知設備感知器 火災報知設備発信機 火災報知設備中継器 火災報知設備受信機 金属製避難はしご	
緩降機	
消火器用消火薬剤 泡消火薬剤	
閉　鎖　型 スプリンクラーヘッド	
流水検知装置 一斉開放弁	（刻印）

3　認定合格表示

消防用設備等又はこれらの部分である機械器具	法人の名称	表　示　の　様　式
1　屋内消火栓及び連結送水管の放水口 2　合成樹脂製の管及び管継手 3　ポンプを用いる加圧送水装置 4　加圧送水装置の制御盤 5　総合操作盤 6　噴射ヘッド 7　不活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備（以下「不活性ガス消火設備等」という。）の音響警報装置 8　不活性ガス消火設備等の容器弁及び安全装置並びに破壊板 9　放出弁 10　不活性ガス消火設備等の選択弁 11　不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤 12　移動式の不活性ガス消火設備等のホース，ノズル，ノズル開閉弁及びホースリール 13　定圧作動装置 14　火災通報装置 15　避難はしご 16　すべり台 17　避難ロープ 18　救助袋 19　開放型散水ヘッド 20　パッケージ型消火設備 21　パッケージ型自動消火設備 22　蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識 23　金属製管継手及びバルブ類 24　圧力水槽方式の加圧送水装置	一般財団法人 日本消防設備 安全センター	1 （消防庁登録機関 一般財団法人 日本消防設備安全センター 認） 外環と内環の径の比率は， ５：３とする。 2 シヨウボウチヨウトウロク ＦＥＳＣ[ニンテイ]

1　自動火災報知設備の地区音響装置 2　非常警報設備の非常ベル及び自動式サイレン 3　非常警報設備の放送設備 4　パッケージ型自動消火設備 5　総合操作盤 6　放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備 7　屋内消火栓設備の屋内消火栓等 8　特定駐車場用泡消火設備	日本消防検定協会	
1　キュービクル式非常電源専用受電設備 2　低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤 3　蓄電池設備 4　誘導灯 5　ナトリウム・硫黄電池設備，レドックスフロー電池設備 6　燃料電池設備	一般社団法人 日本電気協会	
スプリンクラー設備，連結散水設備及び連結送水管の送水口	一般社団法人 日本消防放水器具工業会	
自家発電設備（消防法施行規則第12条第1項第4号ロに規定する自家発電設備をいう。）	一般社団法人 日本内燃力 発電設備協会	 外環の径は18mm，内環の径は11.25mmとする。 認定マークの色は黒とする。

電線（消防法施行規則第12条第１項第４号ホ㈡ただし書きに規定する電線及び同項第５号ロただし書きに規定する電線をいう。）	一般社団法人電線総合技術センター	1 2 トウロクニンテイキカン ＪＴＣニンテイ
避難器具用ハッチ	一般社団法人全国避難設備工業会	 外環の径は27mmとする
電気エネルギーにより光を発する誘導標識	一般社団法人日本消防防災電気エネルギー標識工業会	1 2 ショウボウチョウトウロクＪＦＳＡニンテイ

4　自主表示対象機械器具（日本消防検定協会）

種　　別	表　示　の　様　式	
	品質評価	自主表示
動力消防ポンプ	NS	自己認証 消 規格適合 12ミリメートル
消防用ホース	NS	消 15ミリメートル 35ミリメートル
消防用吸管	NS	自己認証 消 規格適合 40ミリメートル
結合金具	NS	消 5ミリメートル 10ミリメートル
エアゾール式簡易消火具 漏電火災警報器変流器 漏電火災警報器受信機	NS 受託評価適合	自己認証 消 規格適合 10ミリメートル

1　補助警報装置 2　中継装置 3　予備電源 4　音響装置 5　放火監視センサー 6　放火監視センサー受信装置等 7　住宅用スプリンクラー設備 8　消火設備用消火薬剤 9　外部試験器		
外部試験器（校正）		
指示圧力計		
1　消火器加圧用ガス容器 2　容器弁 3　消防用接続器具 4　ホースレイヤー 5　消防用積載はしご 6　オーパーホール整備を行った特殊消火装置 7　特殊消防ポンプ自動車等の特殊消火装置 8　可搬消防ポンプ積載車		

住宅用スプリンクラー設備の構成部品	 	

5　その他

種別		法人等の名称	表示の様式
ガス漏れ火災警報設備の検知器	都市ガス用の検知器	一般財団法人 日本ガス機器検査協会	
	液化石油ガス用の検知器	高圧ガス保安協会	
非常動力装置		一般社団法人 日本内燃力 発電設備協会	