

凡 例					
記 号	名 称	仕様（参考）	記 号	名 称	仕様（参考）
	罐子盤			天井内ケーブルラック	
	アウトレットボックス			OAフロア内ケーブルラック	
	親時計	CR6-P1M		防火区画貫通処理	国土交通大臣認定工法とする。
	電気時計	SFR30-NJ1		天井コロガシ配線	
				露出配線	配管指定色塗装

注記) 1. 特記なき配管配線は下記とする。

(電気時計設備)

---#--- : EM-AE1.2-2C
4C

3P


5P

FM-AF1 2

----- : EM-AE1.2





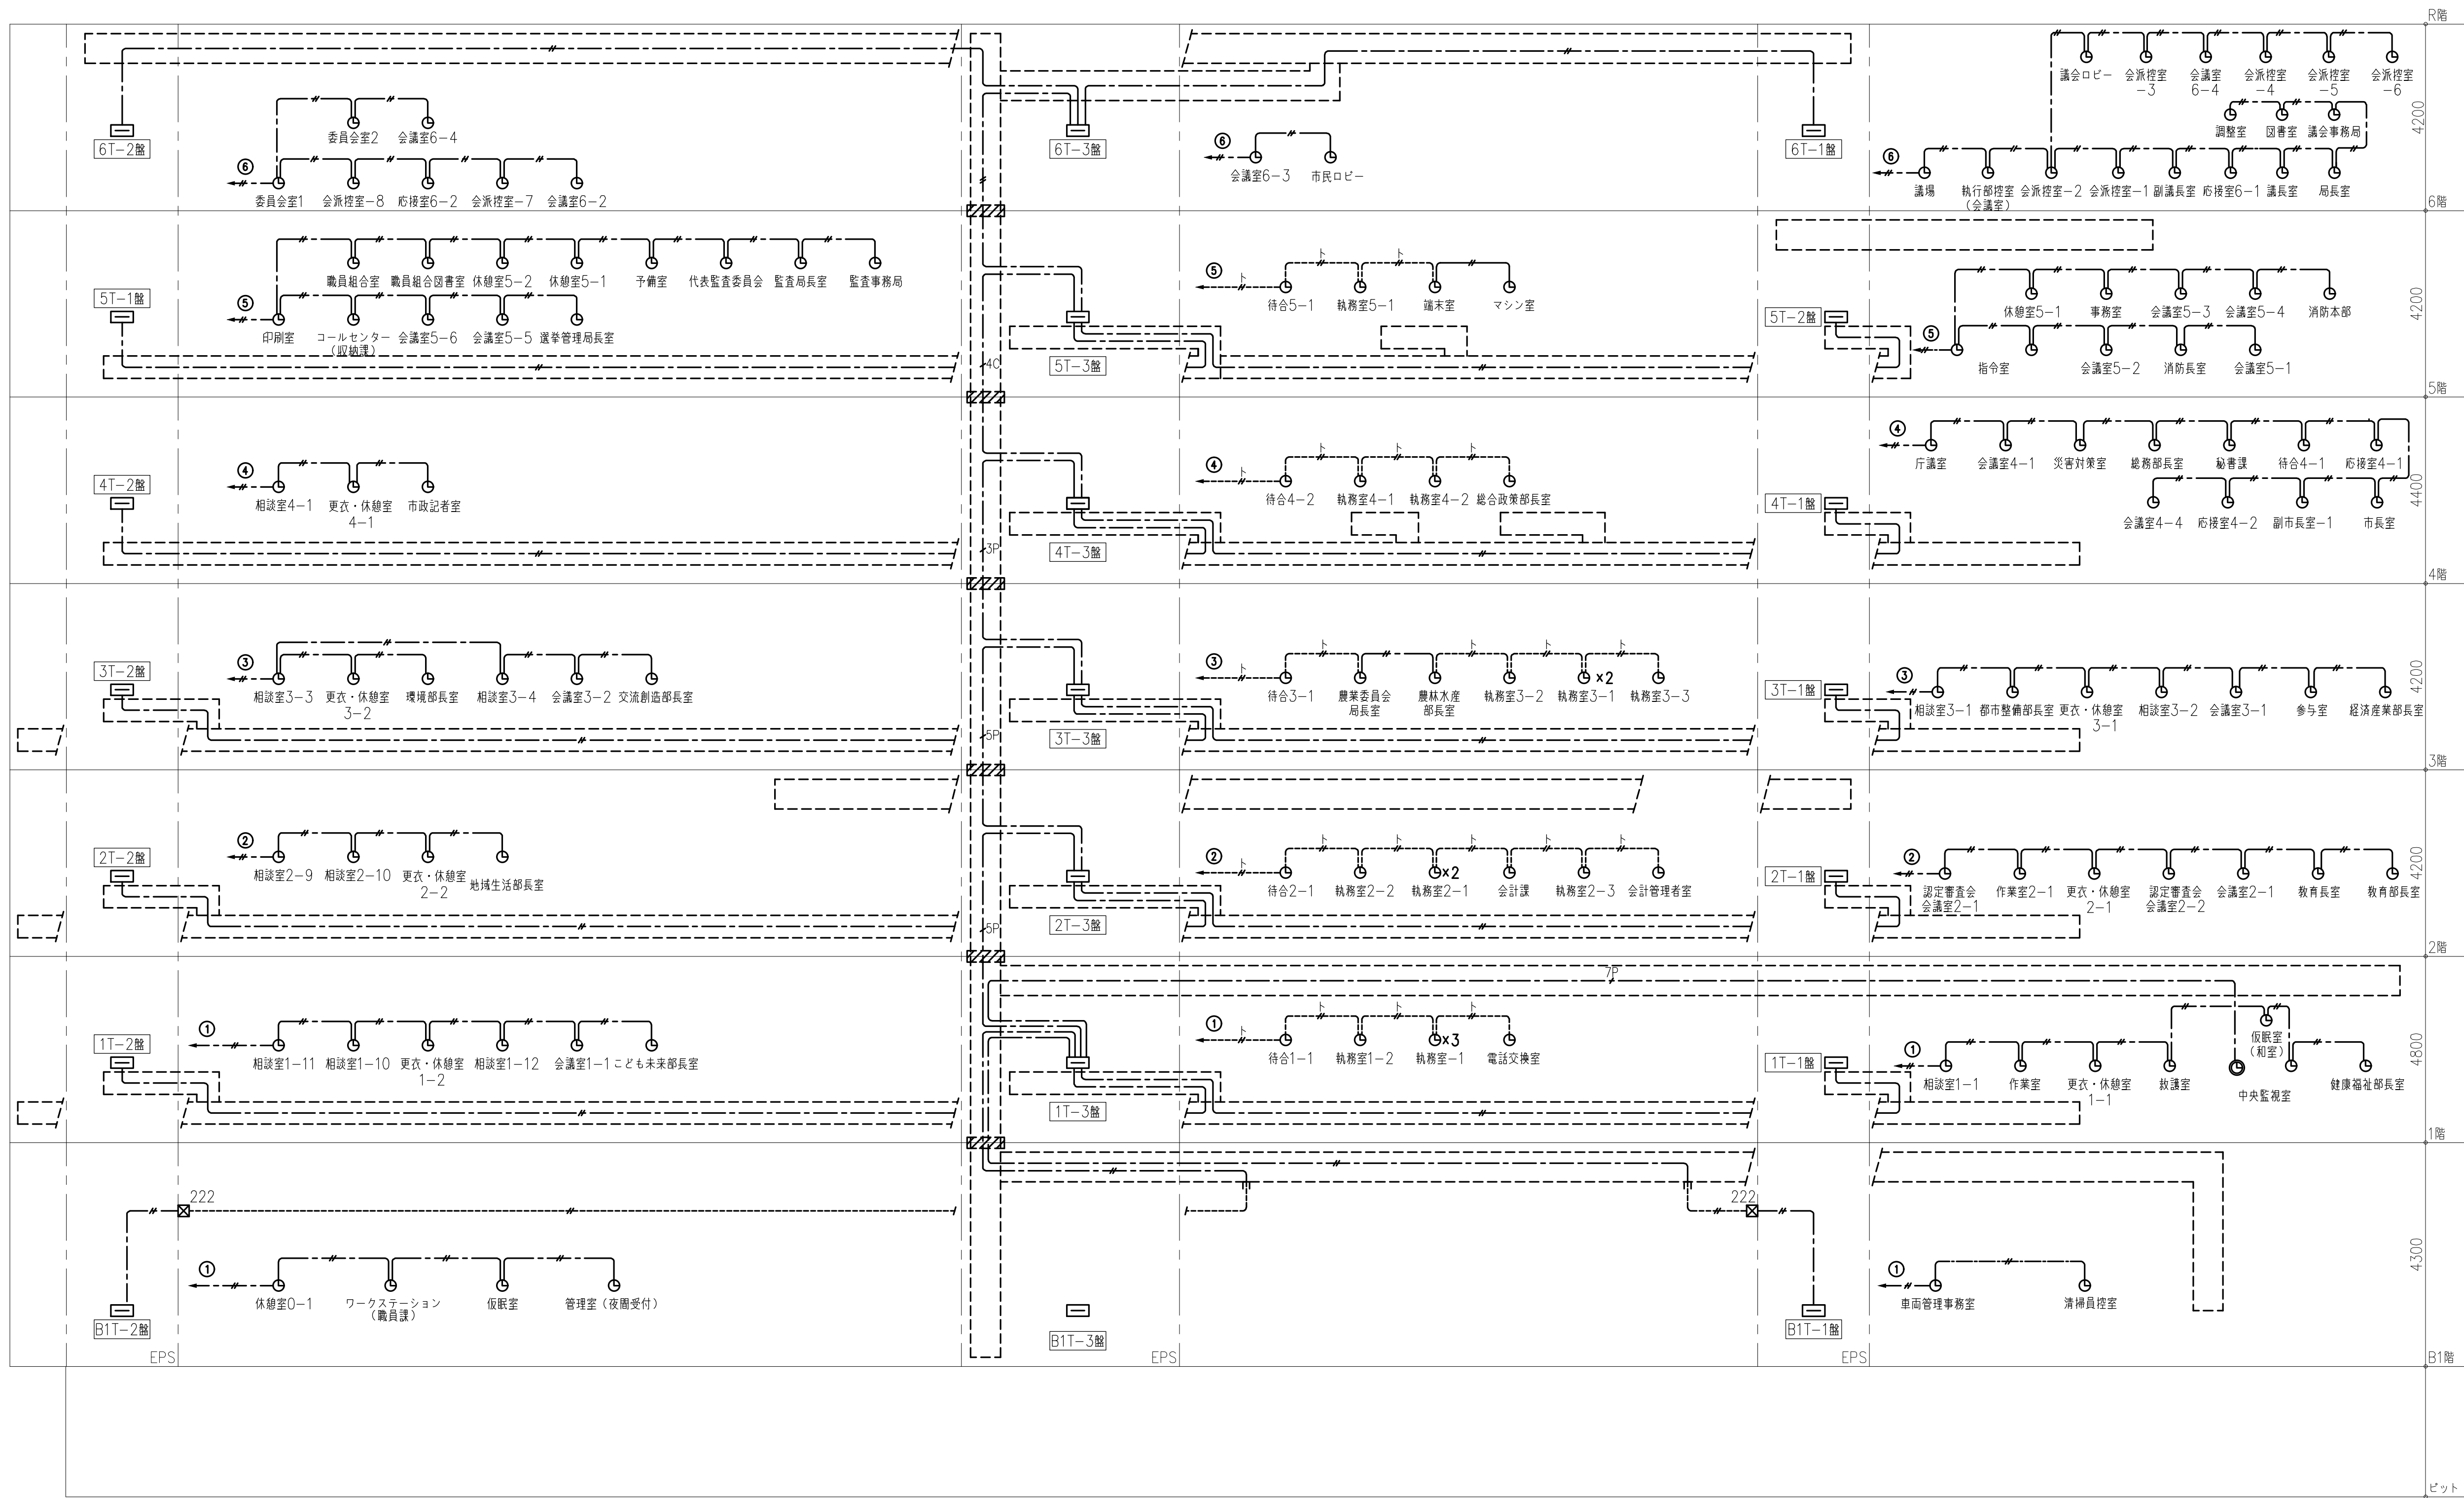


----- :EM-AE1.2-2C (E19) 塗装

2. ケーブル配線に於いて、壁立上げ・引下げ箇所ではケーブル保護管の為保護管使用の事。






 **石本建築事務所**
ISHIMOTO architectural & engineering firm, inc.

履歴	完成図作成 （要注者名）	完成図承諾	法適合確認書 設備設計一級建築士 宮久保 亮 証交付番号 第 8696号	法適合確認書 設備設計一級建築士 山本 健一 証交付番号 第 750号	製作日	代表設計者 一級建築士 大臣登録第263367号 山本 健一	設計者 一級建築士 大臣登録第301539号 米山 浩一	室長	設計		業務名称 山口市新庁舎新築電気設備工事	業務契約コード 107513-04	図面番号	管理建築士 一級建築士 大臣登録第280701号 西 重隆
	日付	日付	○ ○ ○ ○ 監理技術者	○ ○ ○ ○ 監理者	○ ○ ○ ○ 担当者	○ ○ ○ ○ 担当者	○ ○ ○ ○ 担当者 伊 静 山本 栗由美				図面名称 情報表示設備（時刻表示） 系統図	N.S. N.S.	E-14-01	

凡 例		
記 号	名 称	仕様（参考）
	牆子盤	
	壁テレビユニット	
	天井内ケーブルラック	
	OAフロア内ケーブルラック	
	防火区画費通処理	国土交通大臣認定工法とする。
	天井コリガン配線	
	露出配線	配管指定色塗装


注記) 1. 特記なき配管配線は下記とする。


(テレビ共同受信設備)

	: EM-S-5C-FB	保護管 (PF16)
	: EM-S-7C-FB	保護管 (PF16)
	: EM-S-5C-FB	(E19)
	: EM-S-7C-FB	(E19)
	: EM-S-5C-FB	(E19) 塗装

2. ケーブル配線に於いて、壁立上げ・引下げ箇所ではケーブル保護管の為保護管使用の事。

配線表		
①	通信引込	—C— (G54) x1
②	通信引込	—C— (FEP50) x1

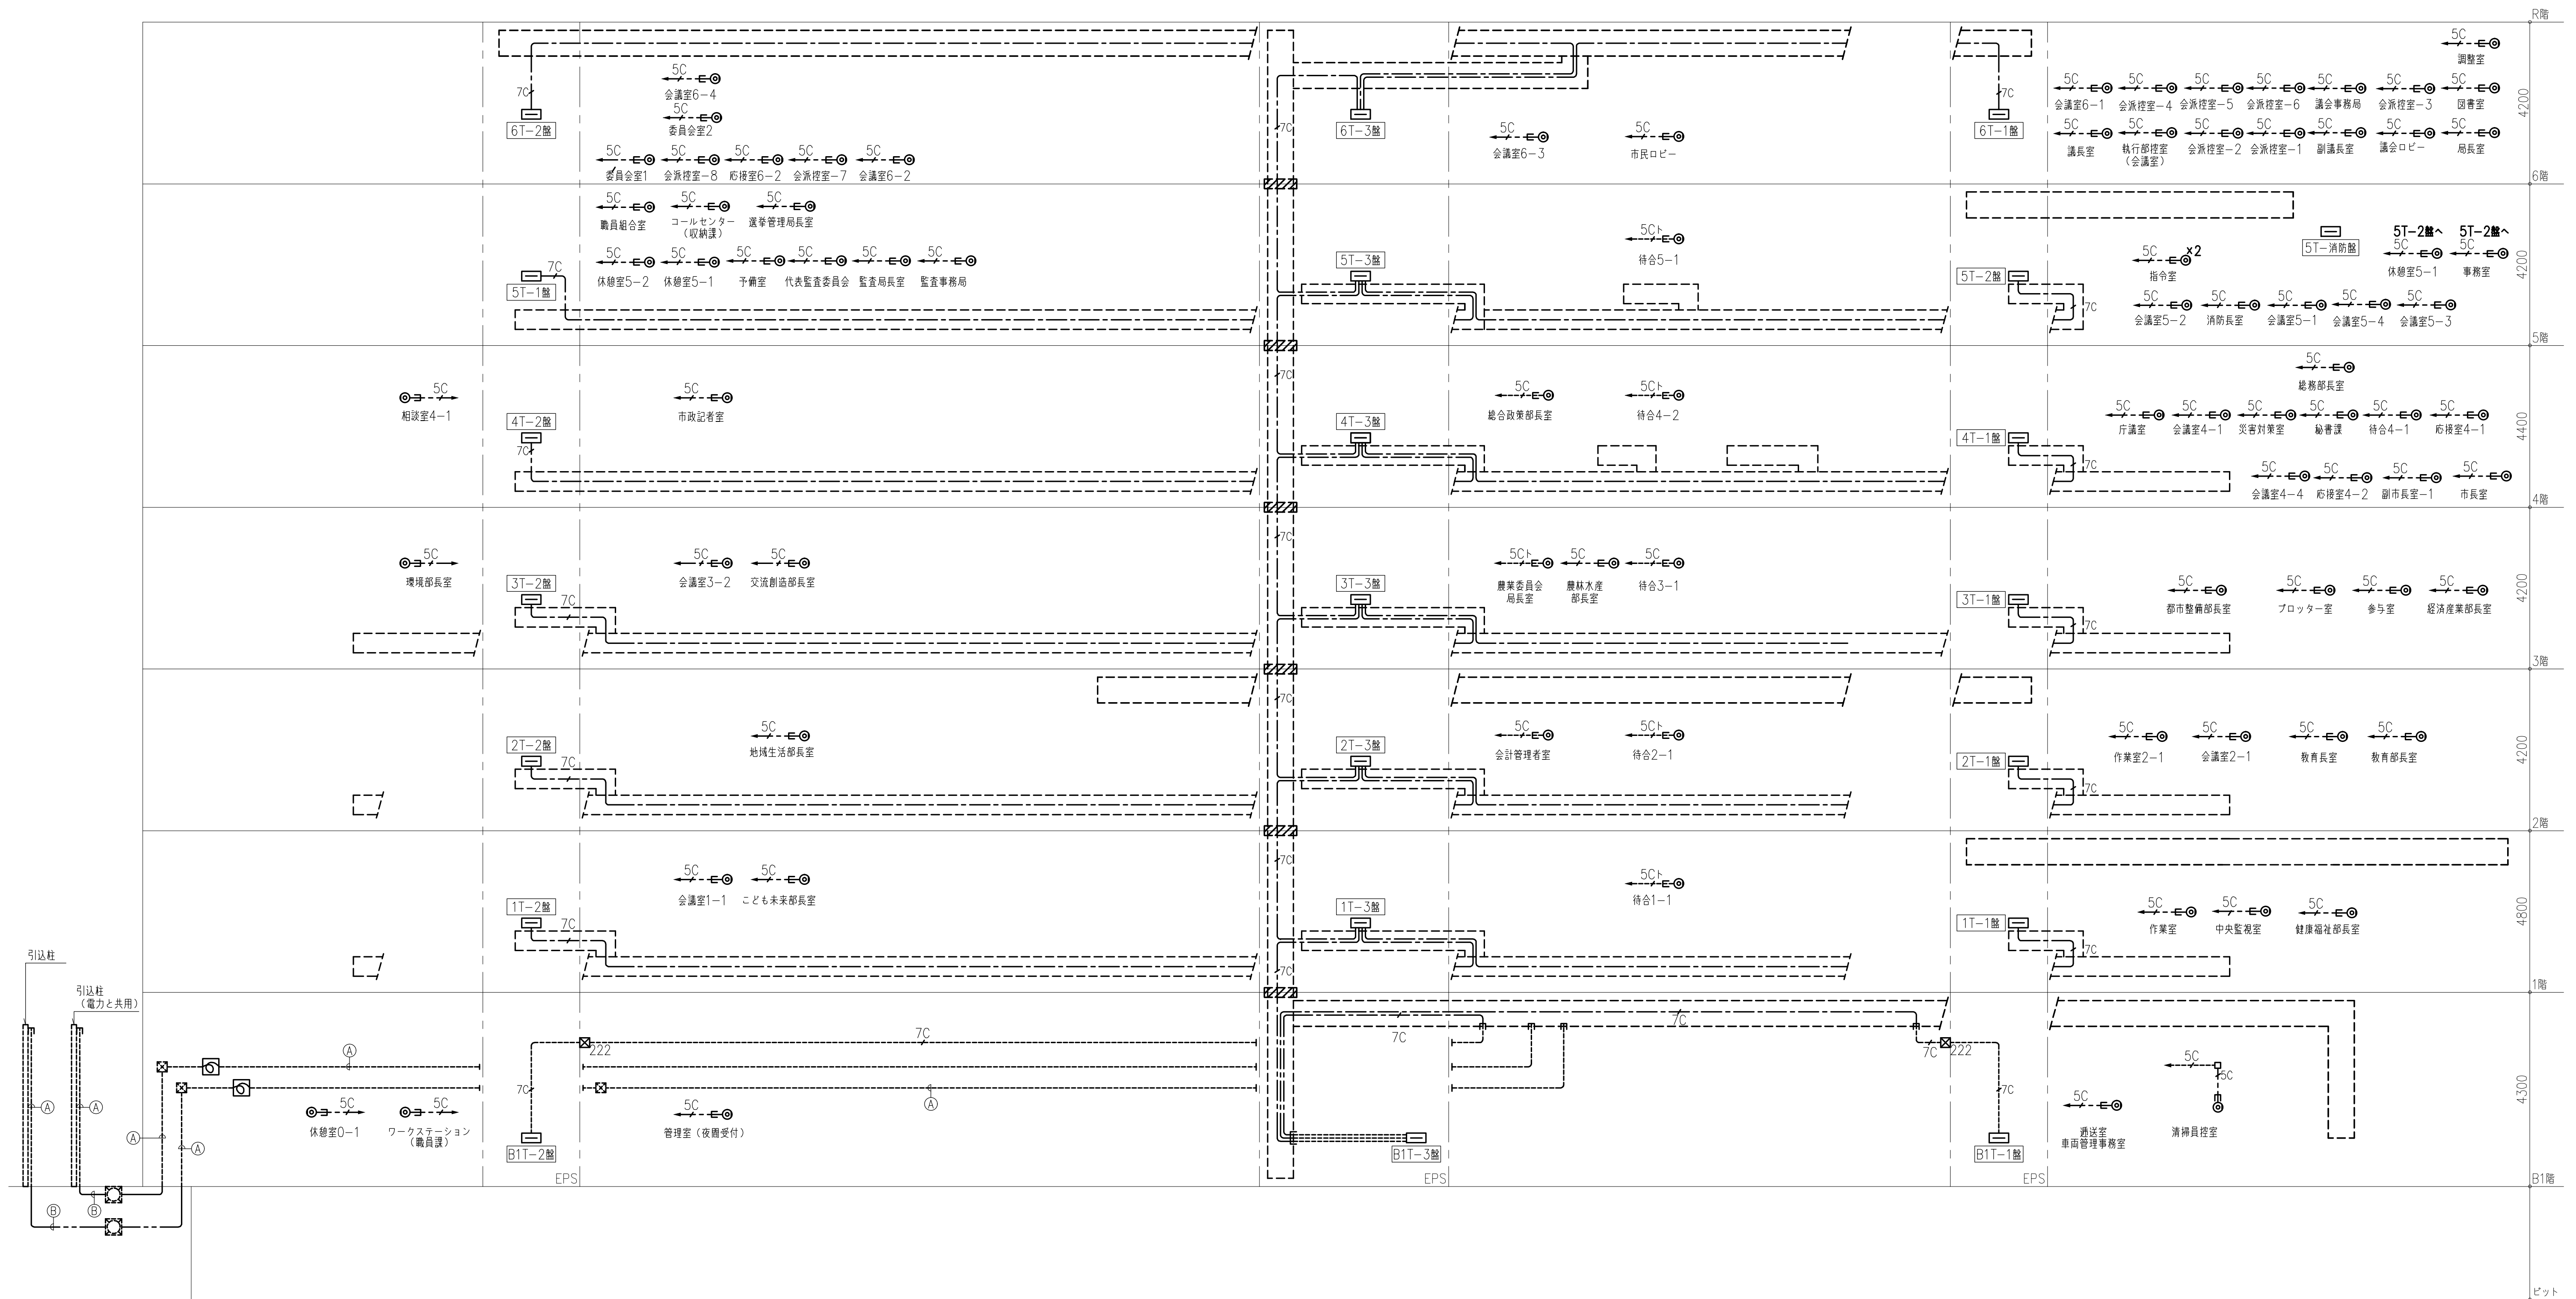

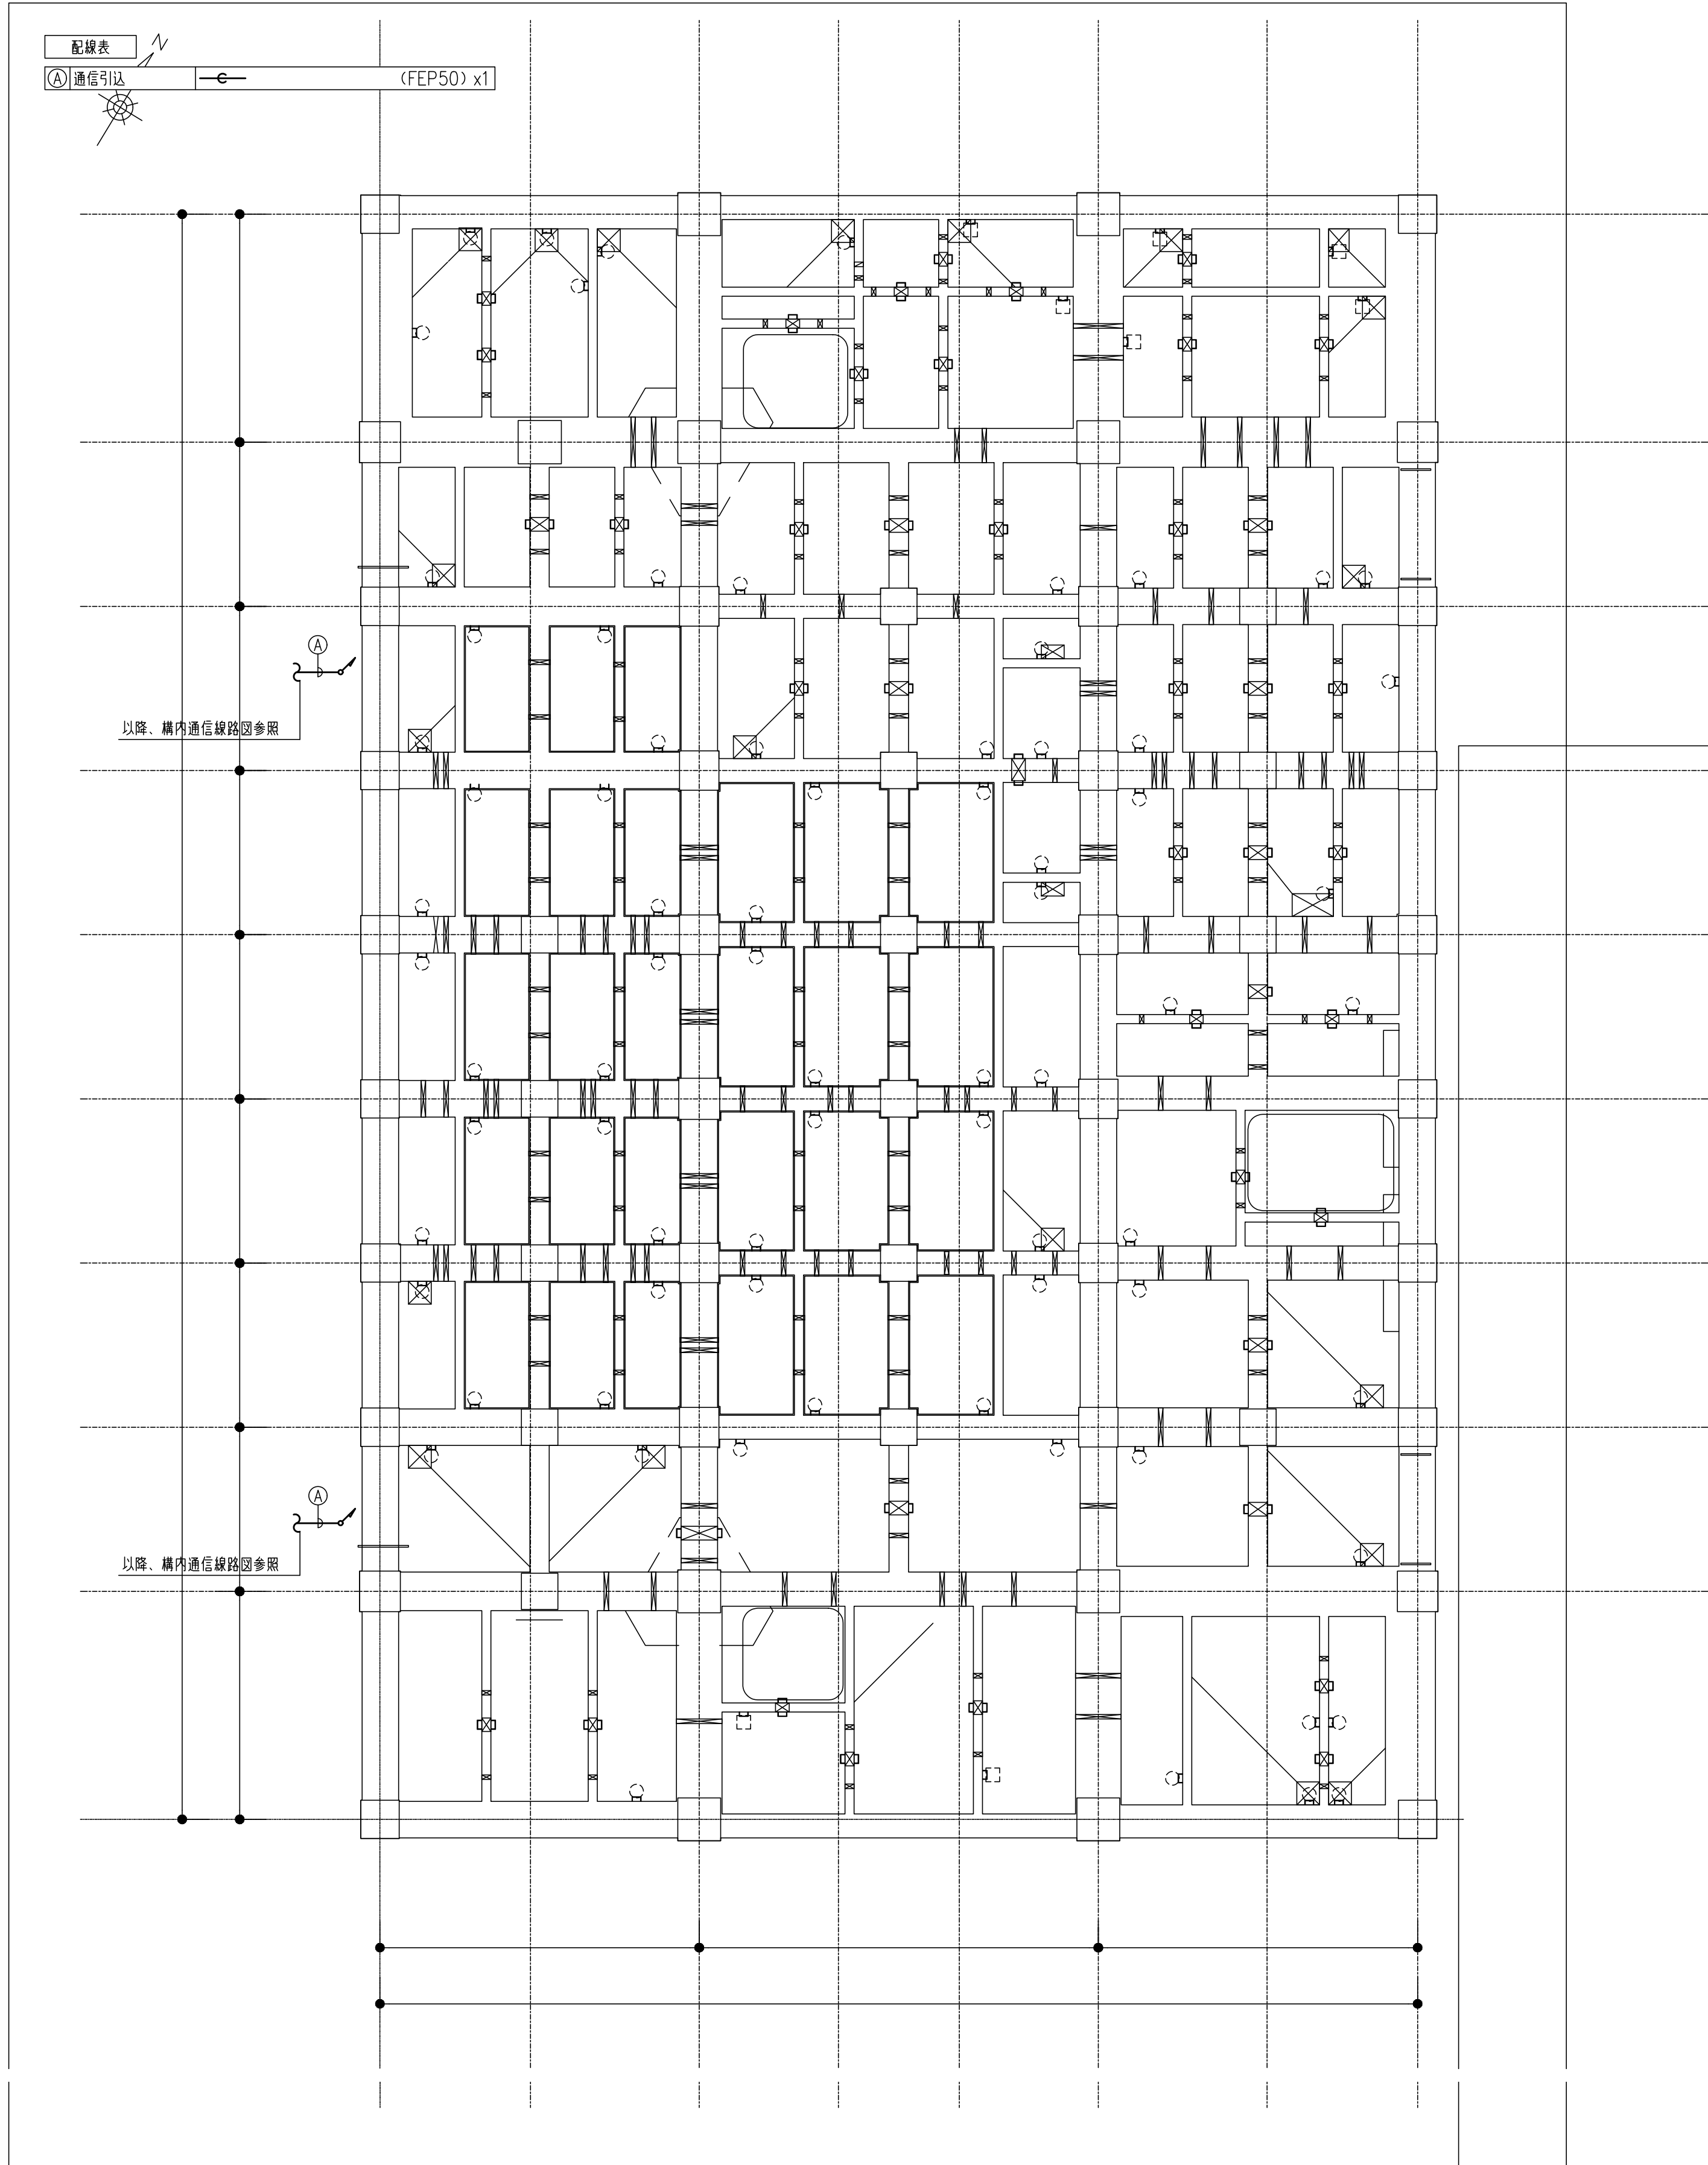

凡 例		
記 号	名 称	仕様（参考）
	端子盤	
	ジョイントボックス	
	観時計	
	電気時計	
	壁テレビユニット	
	防火区画貫通処理	国土交通大臣認定工法とする。
	ケーブルラック	
	天井コログシ配線	
	露出配線	

- 注記）1．特記なき配管配線は下記とする。
- （テレビ共同受信設備）
- 5C — : EM-S-5C-FB 保護管（PF16）
 - 7C — : EM-S-7C-FB 保護管（PF16）
 - 5C --- : EM-S-5C-FB (E19)
 - 7C --- : EM-S-7C-FB (E19)
 - 5Cト --- : EM-S-5C-FB (E19) 塗装
- （電気時計設備）
- # — : EM-AE1.2-2C 保護管（PF16）
 - # --- : EM-AE1.2-2C (E19)
 - #ト --- : EM-AE1.2-2C (E19) 塗装
- 2．ケーブル配線に於いて、壁立上げ・引下げ箇所ではケーブル保護管の為保護管使用の事。
- 3．図中の **ZZZZ** 部分は防火区画貫通処理部分を示す。（国土交通大臣認定工法）
- ケーブルラックの防火区画貫通部分は系統図及び平面図参照のこと。
- 床、壁の防火区画貫通処理は下記による。型番は参考とし、同等品とする。

防火区画を貫通する電気設備貫通処理（国土交通大臣認定工法）		
	壁貫通	床貫通
ケーブルラック	PS060 WL-0090（片側工法） 又はPS060 WL-0231（中空壁専用縦貫棒）	PS060 FL-0080
小開口用ケーブル	PS060 WL-0676（片側） 又はPS060 WL-0293（中空壁）	PS060 FL-0703
鋼製電線管	PS060WL-0685,0686（コンクリート）	PS060 FL-0682

配線表	
(A)通信引込	(G54) x1

